

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для GT 220

Принадлежности котлов	Ед. пост.	Артикул
Наддувная жидкотопливная или газовая горелка	см. главу 11	
Инструмент для монтажа JD S	JDS	88017706

Производство ГВС	Ед. пост.	Артикул
GT 220		
Ёмкостный водонагреватель BPB/BLC	см. главу 14	
Датчик ГВС	AD 212	100000030
Комплект соединительных трубопроводов котёл/водонагреватель	GT 224/225 и водонагреватель BPB/BLC 150-200-300 л	EA 117 100007835
	GT 226-228 и водонагреватель BPB/BLC 150-200-300 л	EA 118 100007836


Для панели управления (см. главу 13)	Ед. пост.	Артикул
Для панели управления В и В2 (базовая)		
Термостат комнатной температуры	непрограммируемый	AD 140 88017859
	программируемый (проводной)	AD 137 88017855
	программируемый (беспроводной)	AD 200 88017018
Для панели управления D (Diematic 3)		
Датчик температуры дымовых газов	FM 47	85757742
Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM 48	85757743
Диалоговый модуль CDI 2/CDI 4	AD 285	100018924
Беспроводной модуль объединенный CDR 2/CDR 4 (без радиопередатчика)	AD 284	100018923
Радиопередатчик для панели управления котла	AD 252	100013307
Беспроводной датчик наружной температуры	AD 251	100013306
Датчик комнатной температуры	AD 244	100012044
Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM 52	85757747
Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	AD 134	88017851
Плата 2-ступенчатой/модулирующей горелки/трехходового клапана	AD 217	100004294

ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК

Котёл GT 220 с панелью управления Diematic 3

- с одноступенчатой жидкотопливной горелкой M 100/3 S
- с емкостным водонагревателем BPB... (см. главу 14)
- с 1 прямым контуром
- с 2 смесительными контурами


Оборудование	Ед. пост.	Артикул
Котёл GT 224 (50 кВт) без панели управления		W100004313
Панель управления Diematic 3	FM 129	100001623
Жидкотопливная горелка M 100/3 S	M 100/3 S	100005100
Плата + датчик для 1 смесительного контура	2 x FM 48	2 x 85757743
Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	3 x FM 52	3 x 85757747
Датчик ГВС	AD 212	100000030
Водонагреватель BPB 300	EC 611	100018095
Комплект соединительных трубопроводов котёл/водонагреватель (GT 224/225 и водонагреватель BPB 150-200-300 л)	EA 117	100007835
Анод с наводимым током TAS-2	EC 431	100010652

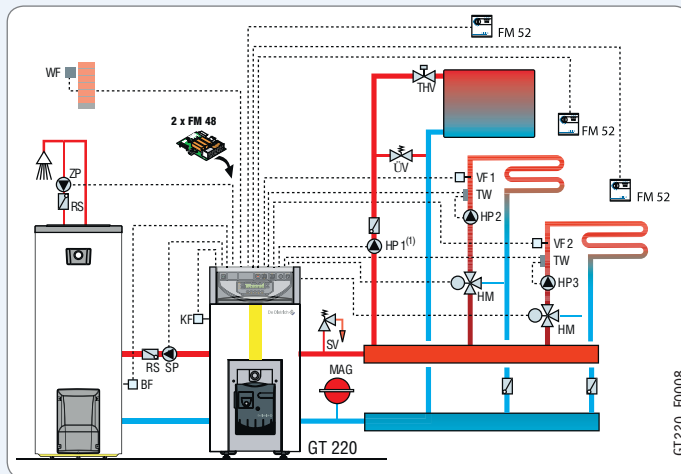

Котёл GT 220 с панелью управления Diematic 3

- с двухступенчатой жидкотопливной горелкой M 200 S
- с емкостным водонагревателем ВРВ... (см. главу 14)
- с 1 смесительным контуром


Оборудование	Ед. пост.	Артикул
Котёл GT 227 (92 кВт) без панели управления		W100004316
Панель управления Diematic 3	FM 129	100001623
Плата для 2-ступенчатой или модулирующей горелки, трёхходового клапана	AD 217	100004294
Жидкотопливная горелка M 202/2 S	M 202/2 S	88027314
Датчик температуры смесительного контура	AD 199	88017017
Диалоговый модуль CDI 2/CDI 4	AD 285	100018924
Датчик ГВС	AD 212	100000030
Водонагреватель ВРВ 501	EC 795	7682313
Комплект соединительных трубопроводов котёл/водонагреватель (GT 226-228 и водонагреватель ВРВ)	EA 118	100007836

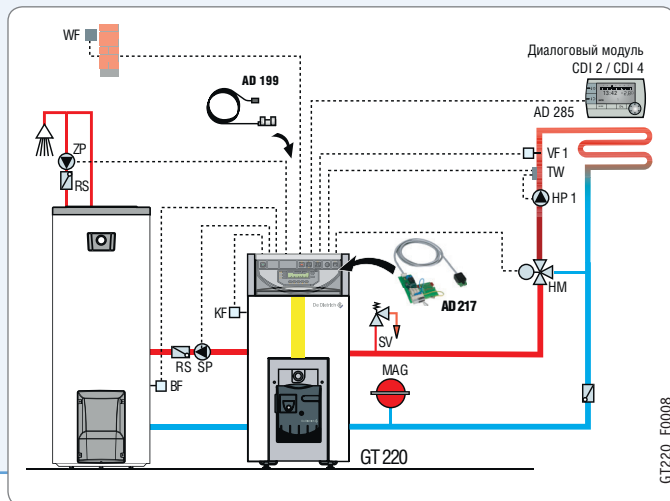

Каскадная установка: 2 котла GT 220 с панелью управления Diematic 3

- с модулирующей горелкой G 200 N
- с емкостным водонагревателем В... (см. главу 14)
- с 2 смесительными контурами
- с гидравлическим разделителем и котловыми насосами

Оборудование	Ед. пост.	Артикул
Котёл GT 226 (теплообменник в сборе) без панели управления		2 x W100004315
Панель управления Diematic 3	FM 129	2 x 100001623
Плата для 2-ступенчатой или модулирующей горелки, трёхходового клапана	AD 217	2 x 100004294
Газовая горелка G 203/2 N	G 203/2 N	2 x 88027325
Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	AD 134	88017851
Датчик температуры смесительного контура	3 x AD 199	3 x 88017017
Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	2 x FM 52	2 x 85757747
Датчик ГВС	AD 212	100000030
Бак В 800	AJ 79	7650481
Обшивка В 800	AJ 95	7650497

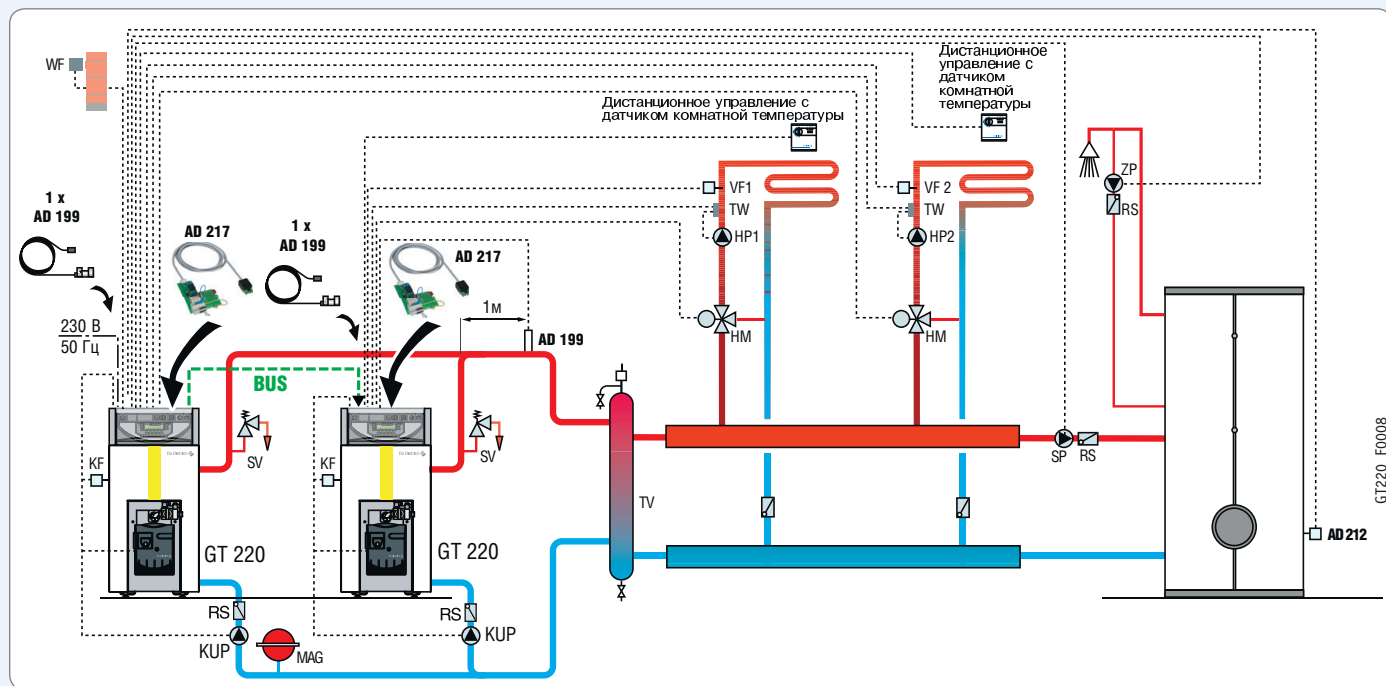

BF = Датчик температуры горячей воды
 HM = Смесительный вентиль контура отопления
 HP = Циркуляционный насос контура отопления
 KF = Датчик температуры теплоносителя в котле
 KUP = Циркуляционный насос котла
 MAG = Мембранный расширительный бак
 RS = Обратный клапан
 SP = Подпиточный насос горячей воды
 SV = Предохранительный клапан

SW = Реле протока
 THV = Термостатический вентиль батареи
 TV = Термогидравлический распределитель
 TW = Датчик температуры горячей воды после смесительного вентиль
 UV = Дифференциальный перепускной клапан
 VF = Ограничительный датчик температуры горячей воды
 WF = Датчик наружной температуры
 ZP = Циркуляционный насос ГВС